


Relatório da **PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO de 2015** sobre a supervisão dos parâmetros de CLIMATIZAÇÃO nas Áreas de Guarda de Coleções, na sala cofre da Coordenadoria de Microfilmagem e também no Centro de Conservação e Encadernação e no Laboratório de Restauração, segmentos da Coordenação de Preservação/COP/PPP, Biblioteca Nacional.

ATENÇÃO: Temperatura/azul e Umidade Relativa/vermelha.

Período de supervisão: PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2015


001)COMIC Cofre

Temp: Mínimo = 19.5 °C; Máximo = 23.6 °C; Médio = 21.7 °C.
UR: Mínimo = 28.0 %; Máximo = 60.2 %; Médio = 38.5 %.

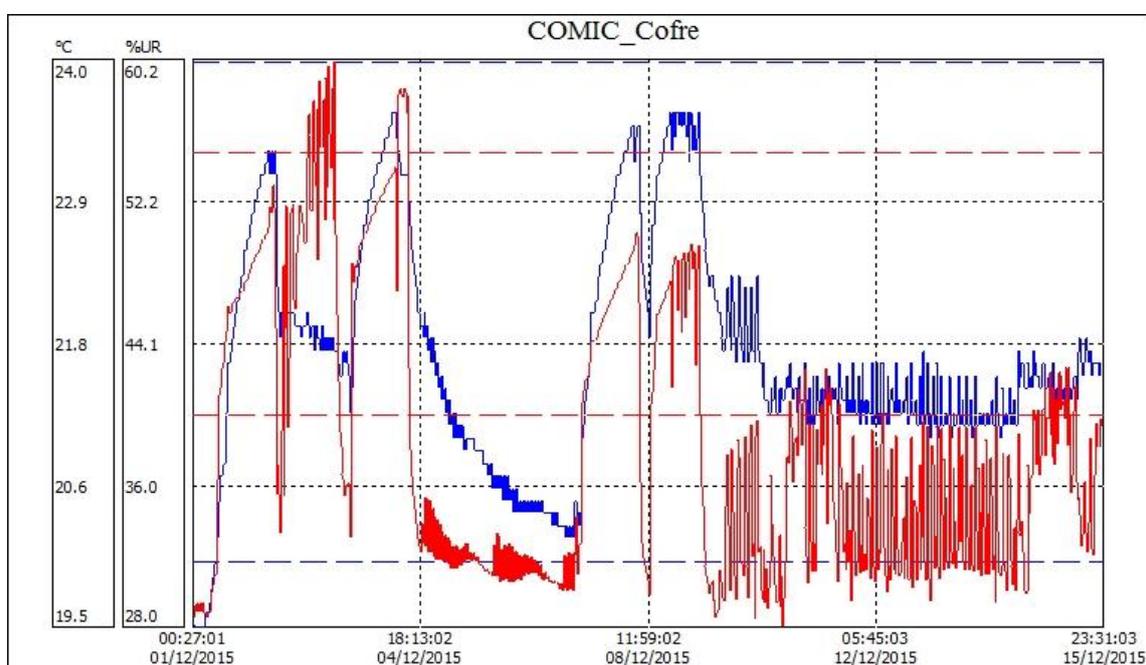


002) Iconografia

Temp: Mínimo = 27.0 °C; Máximo = 30.2 °C; Médio = 27.8 °C.
UR: Mínimo = 52.7 %; Máximo = 68.7 %; Médio = 62.8 %.

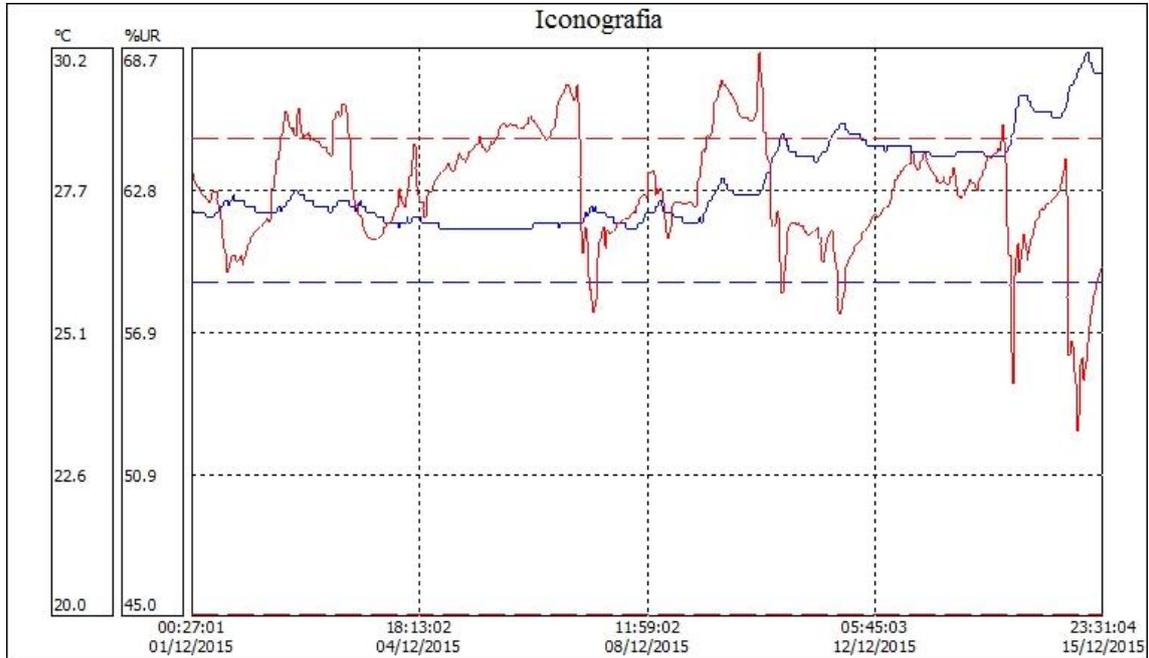


003) Obras Raras

Temp: Mínimo = 26.4 °C; Máximo = 32.3 °C; Médio = 28.0 °C.
UR: Mínimo = 41.4 %; Máximo = 69.5 %; Médio = 63.9 %.

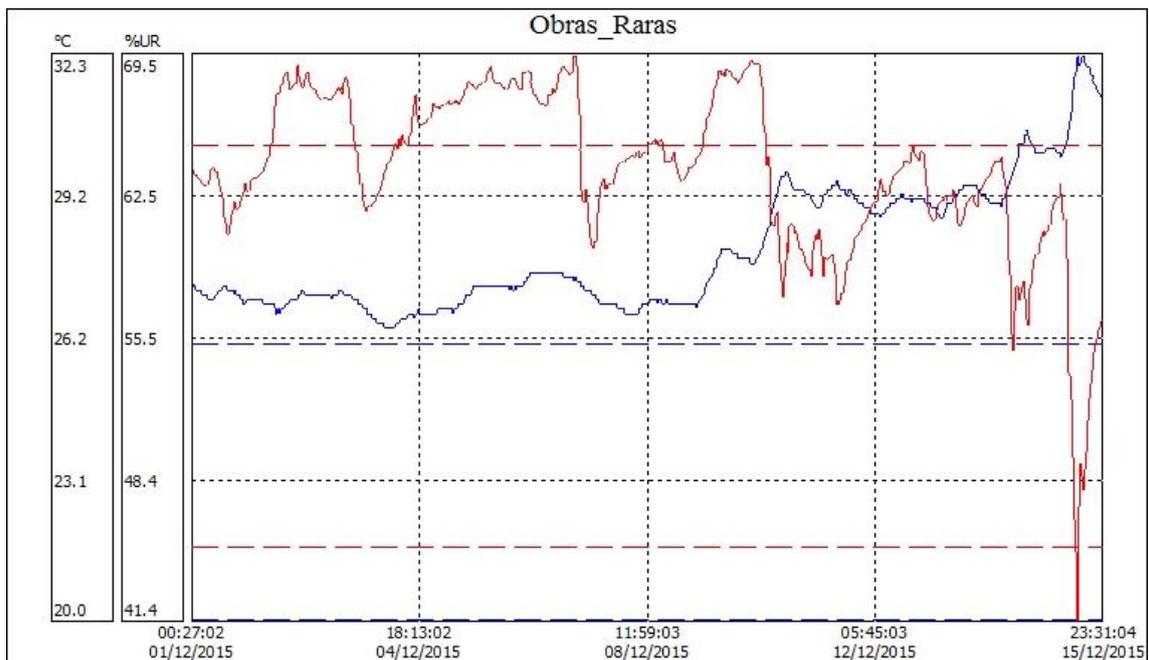


004) Armazém DIOGE (sexto andar)

Temp: Mínimo = 26.5 °C; Máximo = 42.5 °C; Médio = 30.0 °C.
UR: Mínimo = 27.4 %; Máximo = 66.2 %; Médio = 56.9 %.

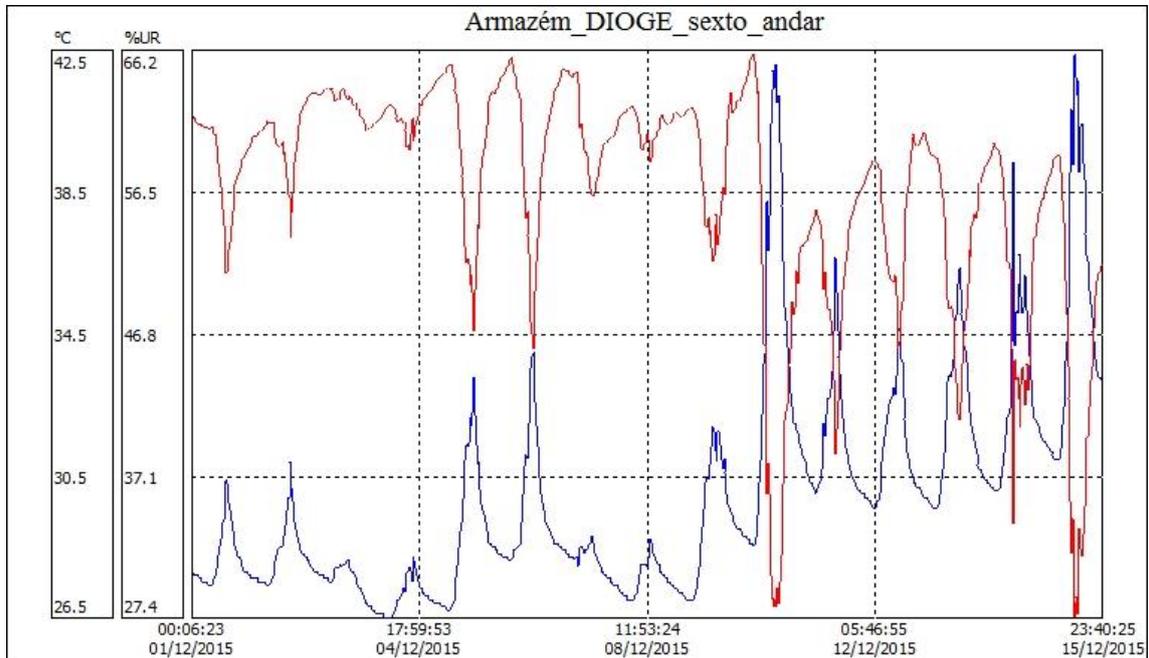


005) Armazém DIOGE (primeiro andar)

Temp: Mínimo = 24.5 °C; Máximo = 34.1 °C; Médio = 27.6 °C.
UR: Mínimo = 42.3 %; Máximo = 72.8 %; Médio = 64.8 %.

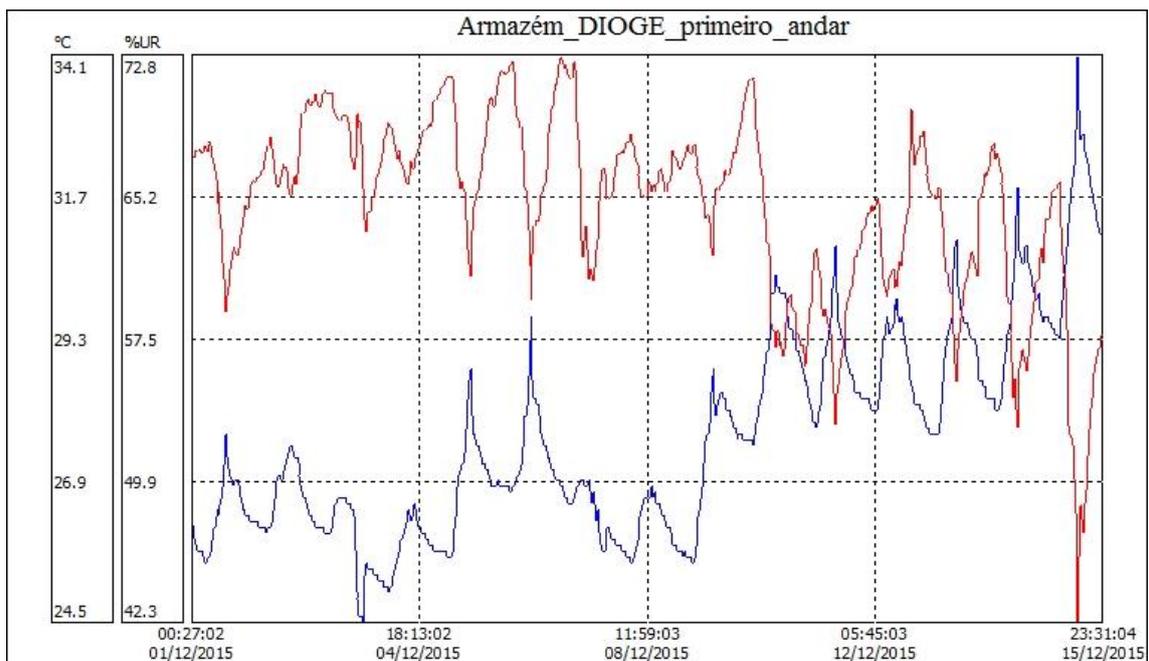


006) Armazém Periódicos (sexto andar)

Temp: Mínimo = 27.4 °C; Máximo = 42.4 °C; Médio = 30.3 °C.
UR: Mínimo = 23.8 %; Máximo = 63.5 %; Médio = 55.3 %.

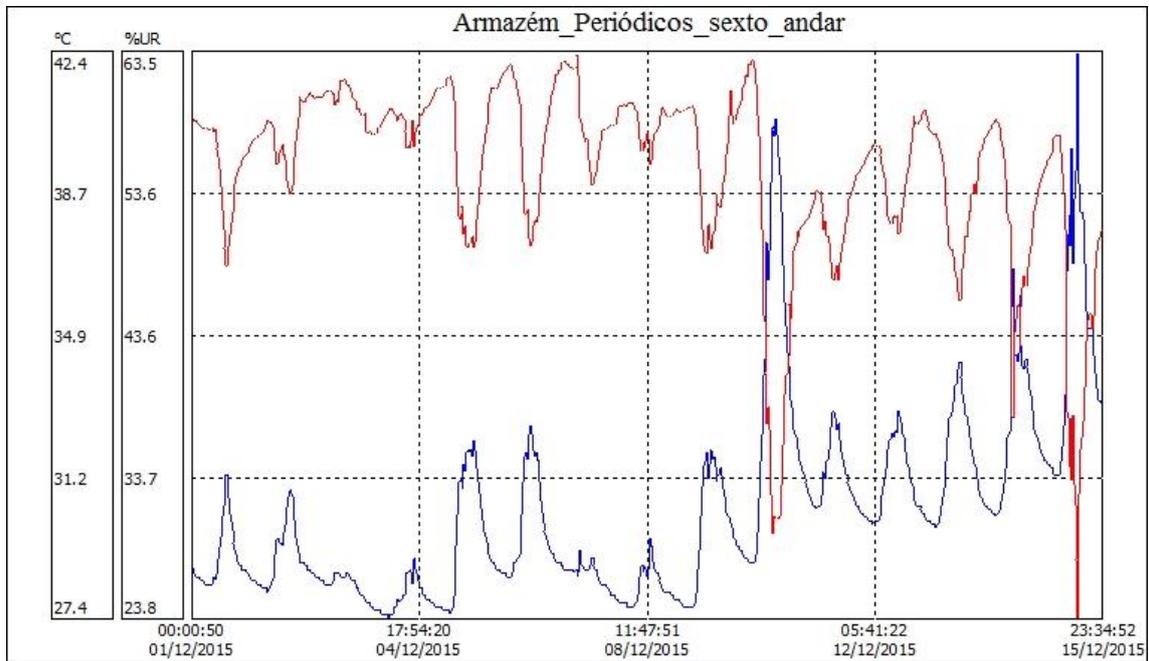


007) Manuscritos e Cartografia

Temp: Mínimo = 26.2 °C; Máximo = 31.6 °C; Médio = 27.8 °C.
UR: Mínimo = 53.2 %; Máximo = 72.9 %; Médio = 64.7 %.

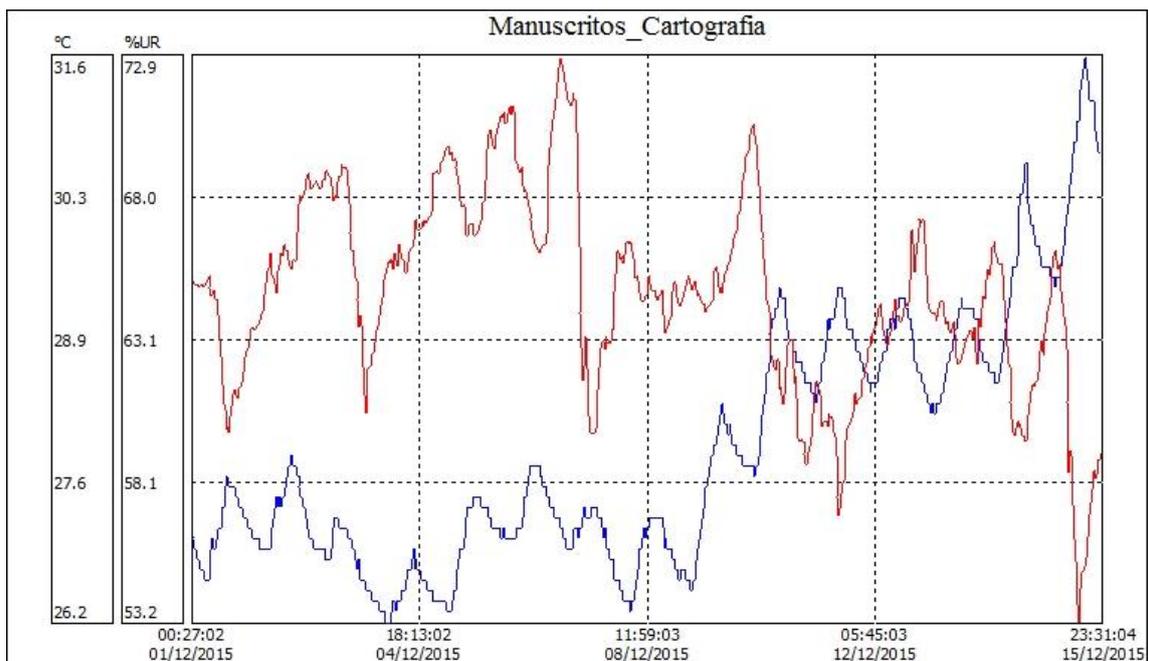


008) CCE / COP

Temp: Mínimo = 23.6 °C; Máximo = 27.6 °C; Médio = 25.9 °C.
UR: Mínimo = 40.3 %; Máximo = 74.5 %; Médio = 62.4 %.

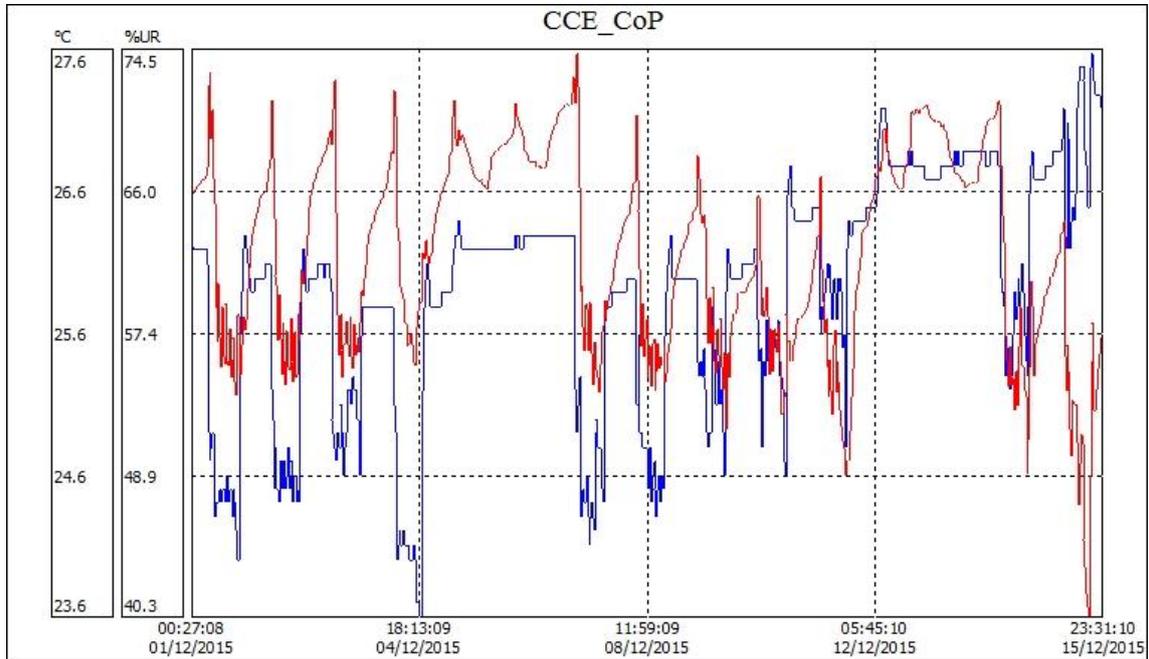

009) LR / COP

Temp: Mínimo = 23.0 °C; Máximo = 28.2 °C; Médio = 25.3 °C.
UR: Mínimo = 61.1 %; Máximo = 83.8 %; Médio = 72.8 %.

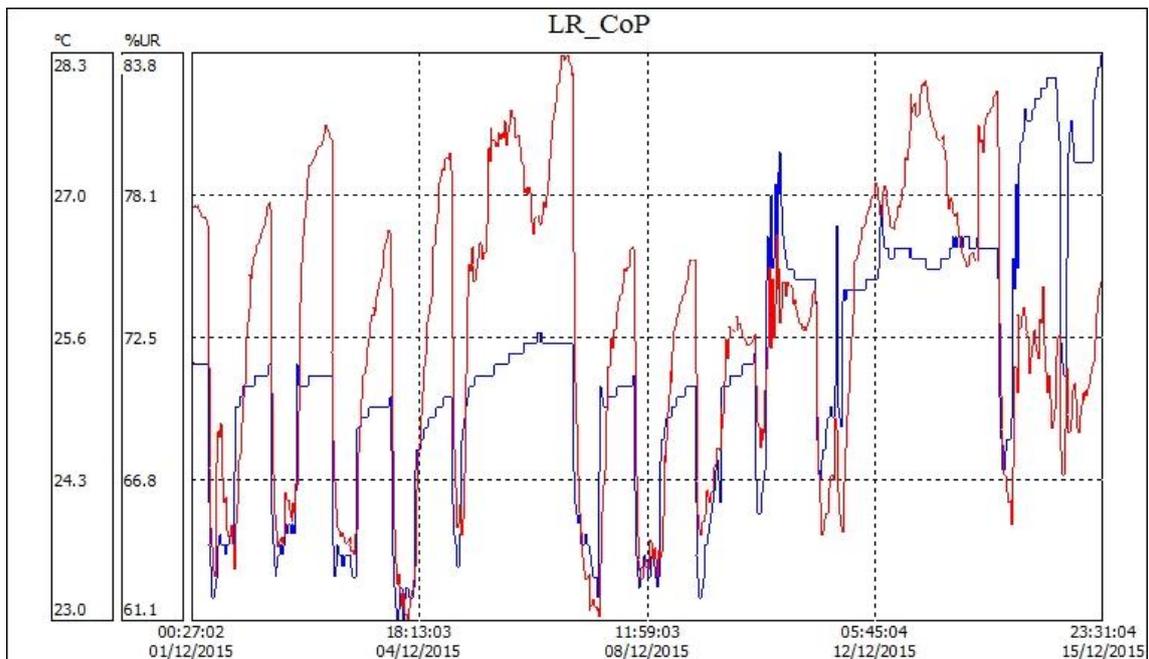

NOTA: Os parâmetros ambientais do CCE e LR / COP apresentam-se elevados em virtude do uso de tratamentos técnicos aquosos nestas áreas.