


Relatório da **SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO de 2015** sobre a supervisão dos parâmetros de CLIMATIZAÇÃO nas Áreas de Guarda de Coleções, na sala cofre da Coordenadoria de Microfilmagem e também no Centro de Conservação e Encadernação e no Laboratório de Restauração, segmentos da Coordenação de Preservação/COP/PPP, Biblioteca Nacional.

ATENÇÃO: Temperatura/azul e Umidade Relativa/vermelha.

Período de supervisão: SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2015.


001)COMIC Cofre

Temp: Mínimo = 21.3 °C; Máximo = 24.2 °C; Médio = 23.0 °C.
UR: Mínimo = 26.5 %; Máximo = 57.1 %; Médio = 44.0 %.

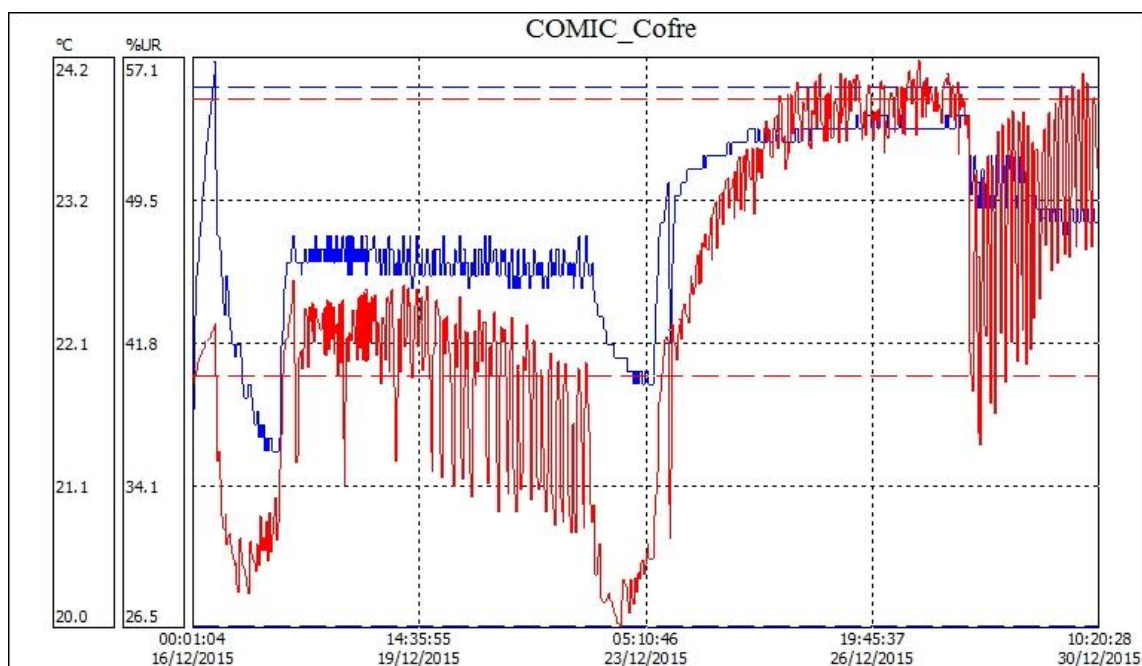


002) Iconografia

Temp: Mínimo = 27.3 °C; Máximo = 30.2 °C; Médio = 29.2 °C.
UR: Mínimo = 44.6 %; Máximo = 61.5 %; Médio = 54.9 %.

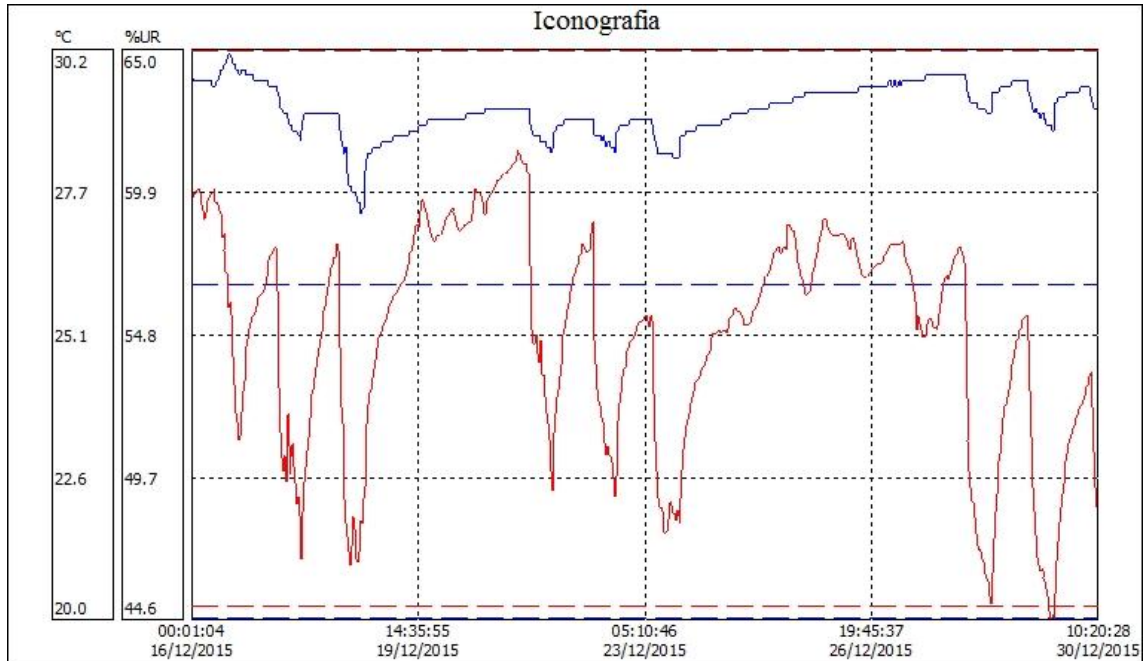


003) Obras Raras

Temp: Mínimo = 29.4 °C; Máximo = 31.8 °C; Médio = 30.6 °C.
UR: Mínimo = 44.5 %; Máximo = 60.8 %; Médio = 53.8 %.

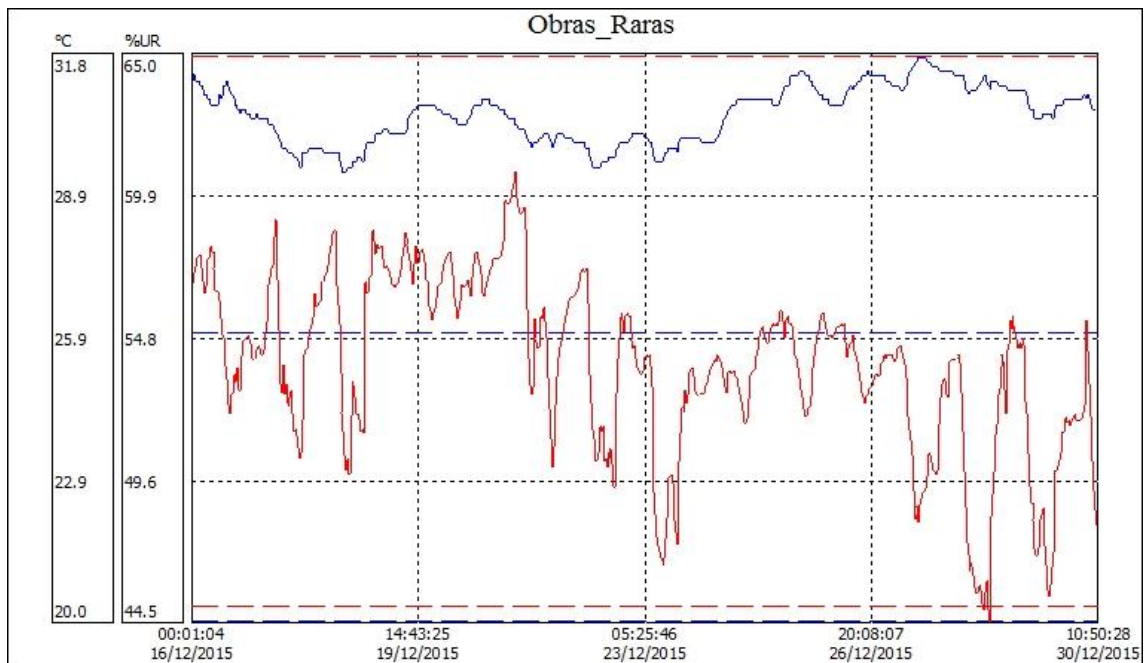


004) Armazém DIOGE (sexto andar)

Temp: Mínimo = 30.6 °C; Máximo = 41.8 °C; Médio = 33.2 °C.
UR: Mínimo = 25.7 %; Máximo = 56.7 %; Médio = 48.0 %.

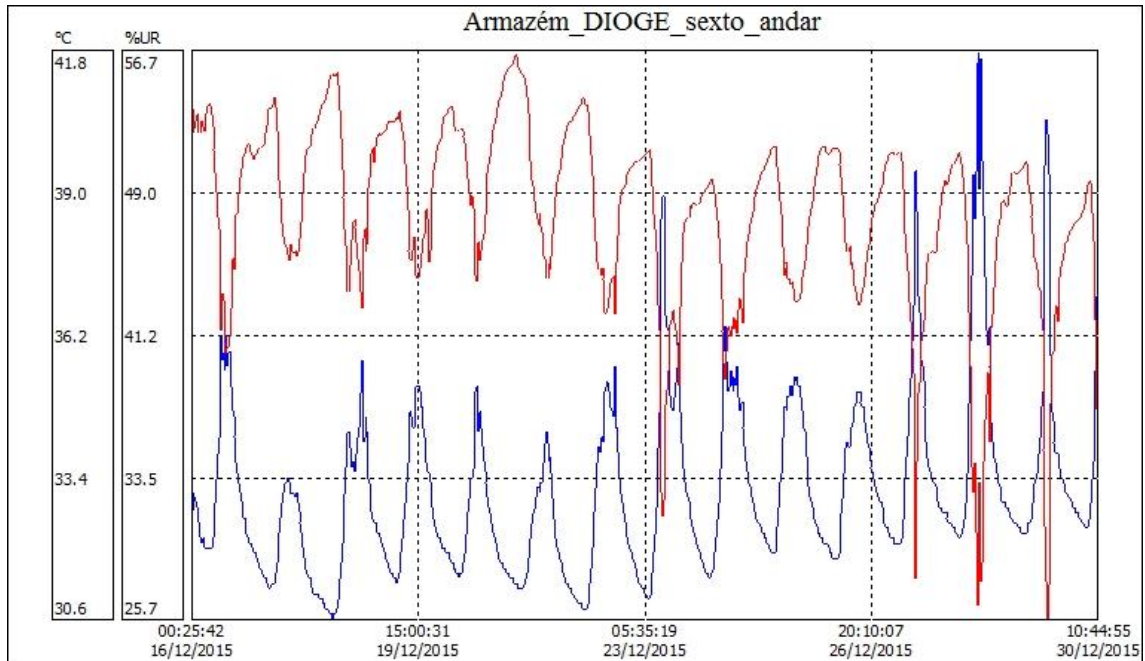


005) Armazém DIOGE (primeiro andar)

Temp: Mínimo = 29.0 °C; Máximo = 32.4 °C; Médio = 30.3 °C.
UR: Mínimo = 46.2 %; Máximo = 64.1 %; Médio = 55.1 %.

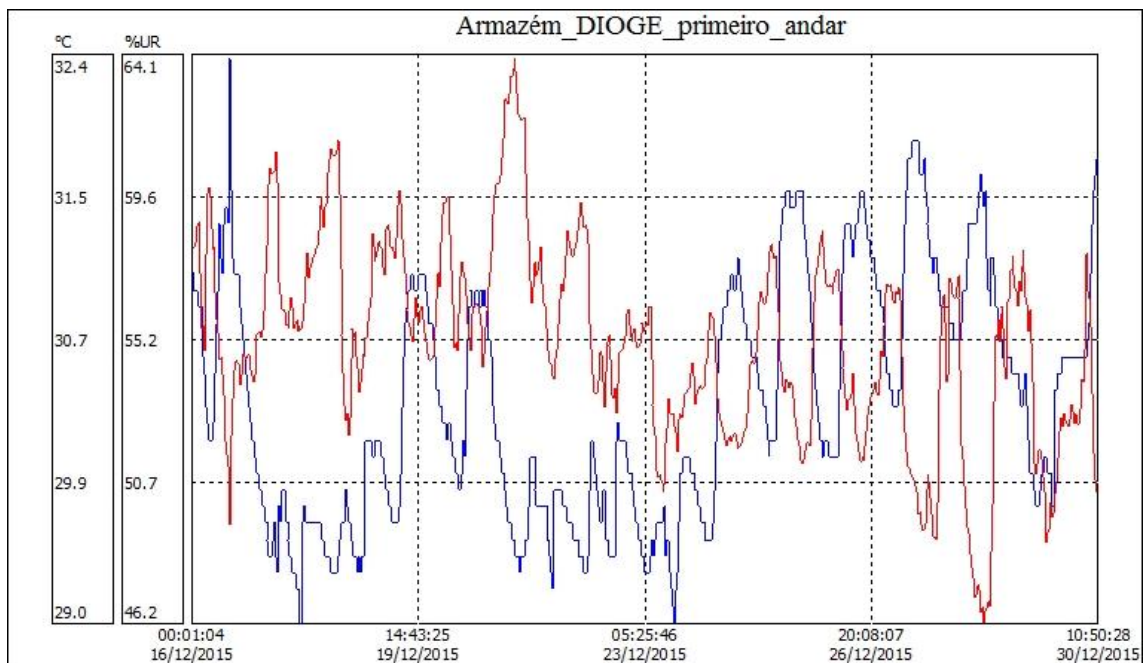


006) Armazém Periódicos (sexto andar)

Temp: Mínimo = 31.6 °C; Máximo = 41.5 °C; Médio = 33.9 °C.
UR: Mínimo = 28.5 %; Máximo = 53.6 %; Médio = 45.6 %.

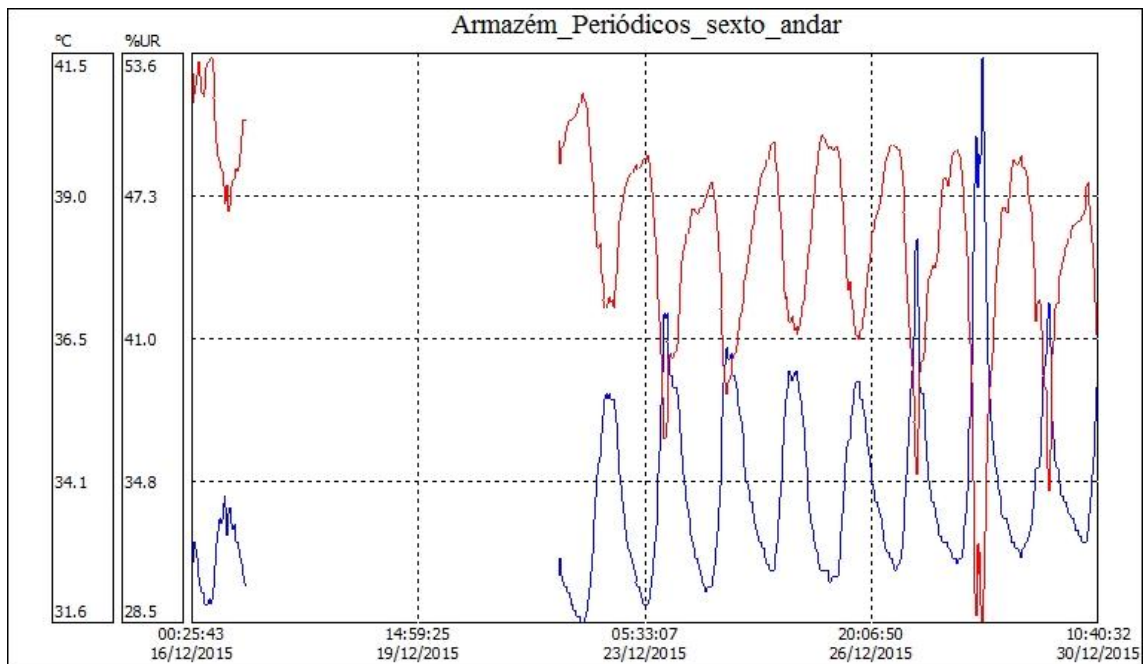

007) Manuscritos e Cartografia


Temp: Mínimo = 29.1 °C; Máximo = 31.5 °C; Médio = 30.4 °C.
UR: Mínimo = 44.4 %; Máximo = 63.9 %; Médio = 54.9 %.

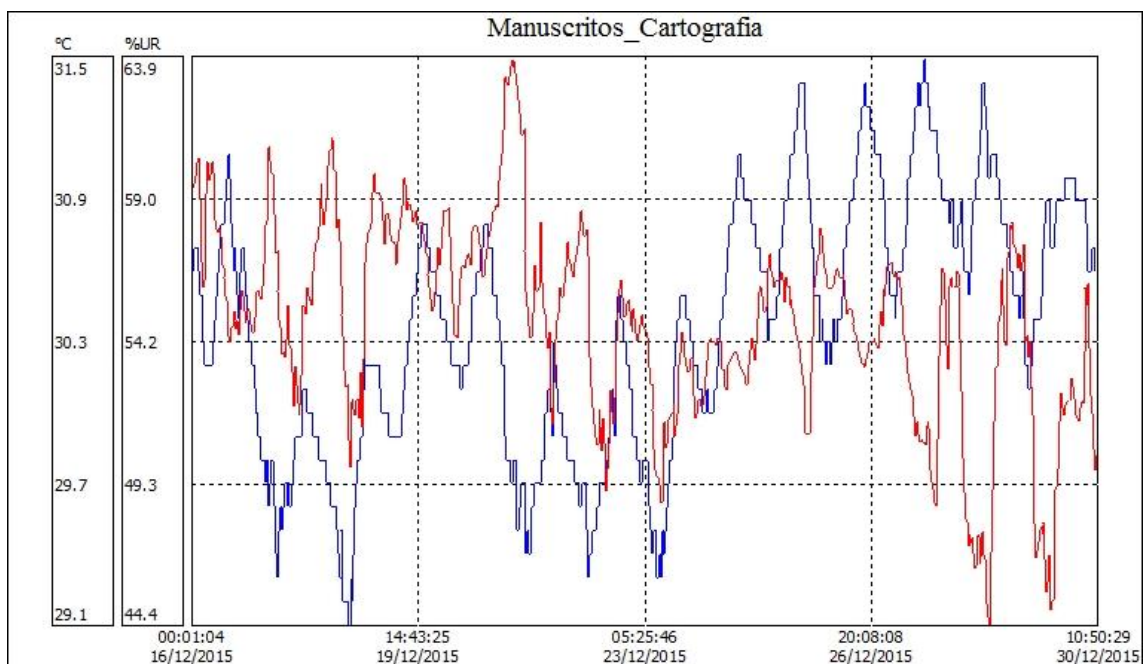

008) CCE / COP

Temp: Mínimo = 24.1 °C; Máximo = 29.7 °C; Médio = 27.3 °C.


UR: Mínimo = 44.5 %; Máximo = 70.7 %; Médio = 59.8 %.

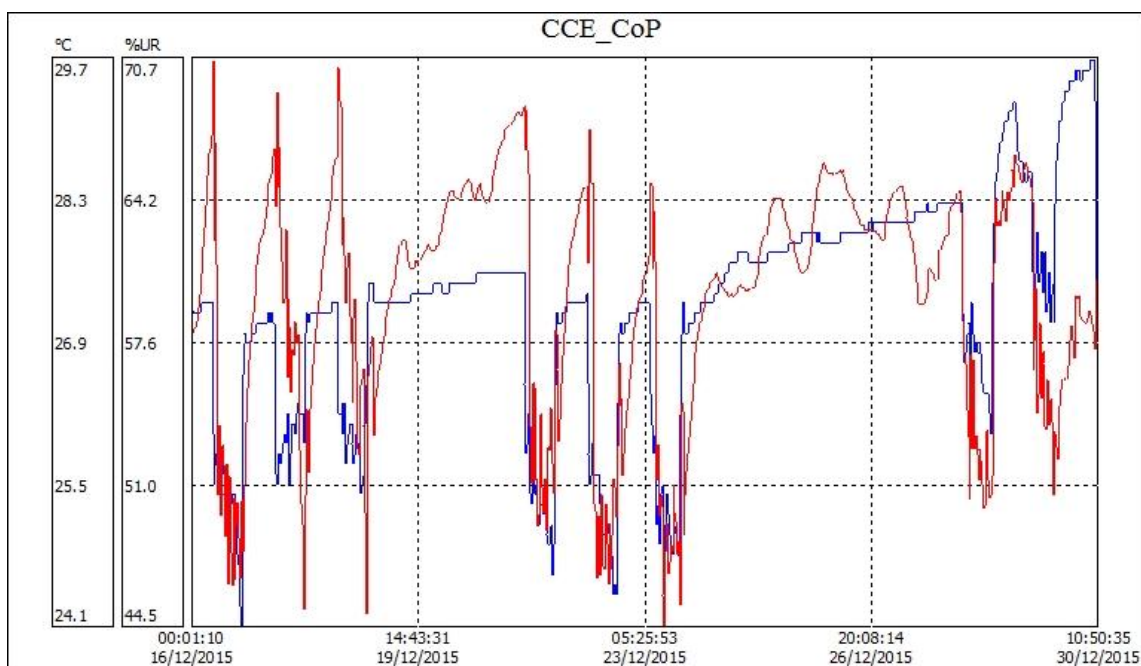

009) LR / COP

Temp: Mínimo = 25.1 °C; Máximo = 30.1 °C; Médio = 28.3 °C.

UR: Mínimo = 57.1 %; Máximo = 78.3 %; Médio = 70.6 %.

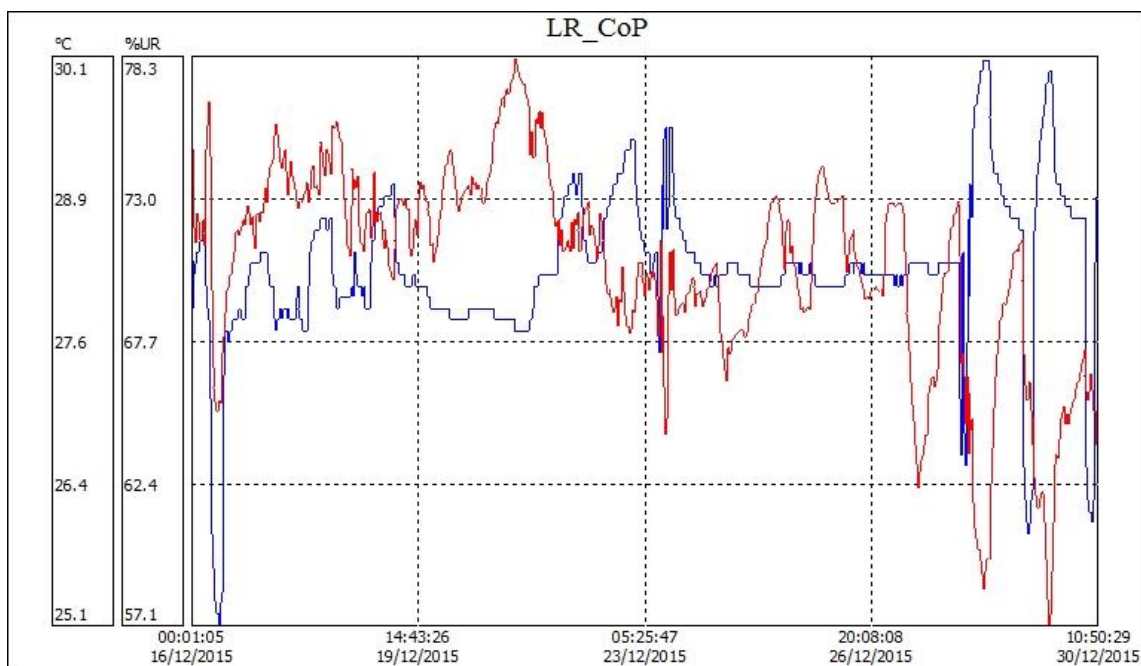

NOTA: Os parâmetros ambientais do CCE e LR / COP apresentam-se elevados em virtude do uso de tratamentos técnicos aquosos nestas áreas.